


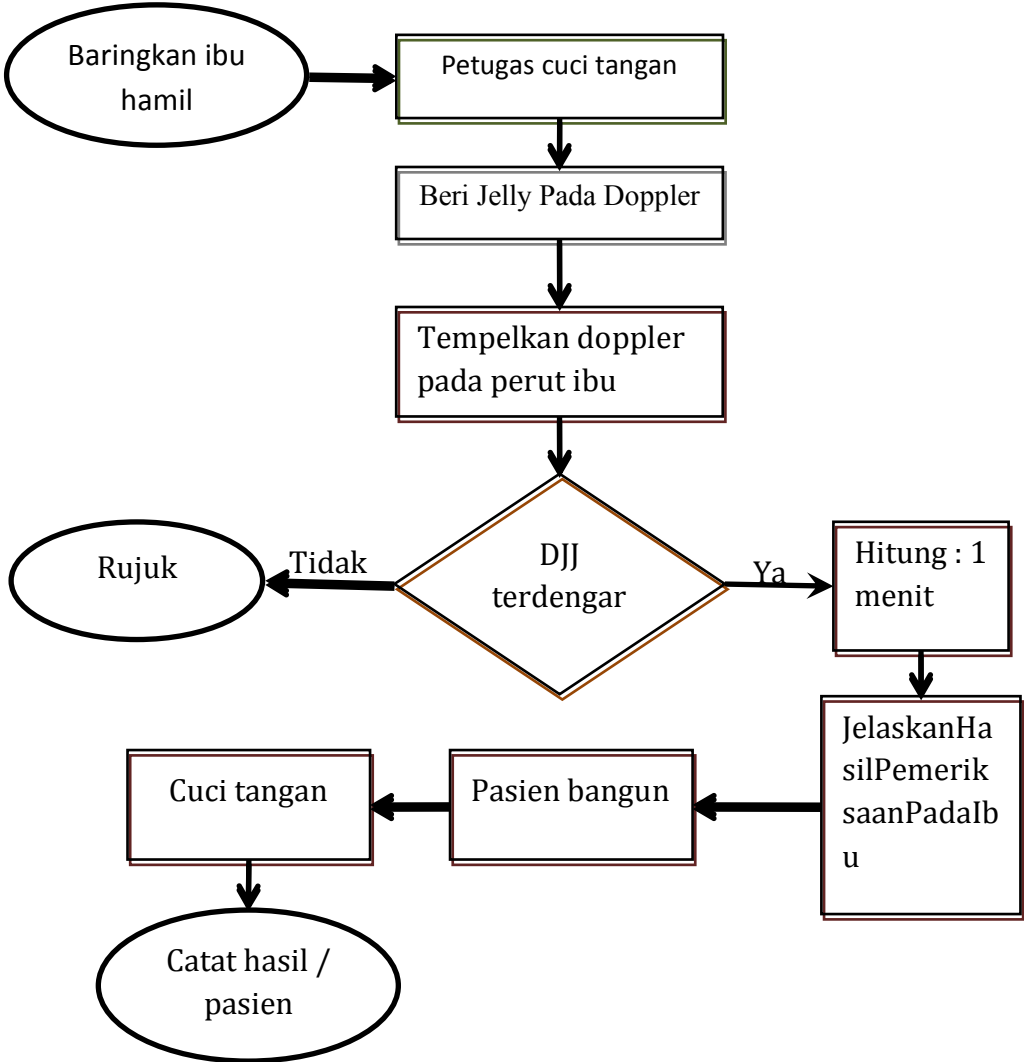


	PEMERIKSAAN DENYUT JANTUNG JANIN		
	SOP	No. Kode : 445/PKM.MP/KIA/005	
		No Revisi : -	
		Tgl. Mulai : 16 – 12 – 2017	
Berlaku			
	Halaman :		
UPT PUSKESMAS MPUNDA		<u>Nurahdiah, A.Md.Keb.</u> NIP: 19661231 198603 2 087	

1. Pengertian	Denyut jantung janin normal adalah frekuensi denyut rata-rata wanita tidak sedang bersalin, atau diukur diantara dua kontraksi. Rentang normal adalah 120 sampai 160 denyut/menit
2. Tujuan	Sebagai pedoman petugas untuk mengetahui kesehatan ibu dan perkembangan janin khususnya denyut jantung janin dalam rahim.
3. Kebijakan	Surat Keterangan Kepala Puskesmas Mpunda Nomor : 445/ 022 / XII / 2017 Tentang : Layanan Klinis yang Menjamin Kesiambungan Layanan
4. Referensi	Sarwono Prawirohardjo, 2002, Buku panduan praktis pelayanan
5. Prosedur	Alat dan Bahan 1. Doppler 2. Jelly
6. Langkah-langkah	PENATALAKSANAAN : <ol style="list-style-type: none"> 1. Baringkan ibu hamil dengan posisi terlentang 2. Petugas cuci tangan 3. Beri jelly pada doppler /lineac yang akan digunakan 4. Tempelkan doppler pada perut ibu hamil didaerah punggung janin. 5. Periksa detak jantung janin : 6. Dengar detak jantung janin selama 1 menit, normal detak jantung janin 120-160 / menit. Beri penjelasan pada pasien hasil pemeriksaan detak jantung janin. Jika pada pemeriksaan detak jantung janin, tidak terdengar ataupun tidak ada pergerakan bayi, maka pasien diberi penjelasan dan pasien dirujuk keRS. 7. Pasien dipersilahkan bangun 8. Petugas mencuci tangan 9. Catat hasil pemeriksaan jantung janin pada buku Kartu Ibu dan Buku KIA

	PEMERIKSAAN DENYUT JANTUNG JANIN		
	SOP	No. Kode : 445/PKM.MP/KIA/005	
		No Revisi : -	
		Tgl. Mulai : 16 – 12 – 2017	
		Berlaku	
Halaman :			
UPT PUSKESMAS MPUNDA			<u>Nurahdiah, A.Md.Keb.</u> NIP: 19661231 198603 2 087

7. Bagan Alir	 <pre> graph TD A([Baringkan ibu hamil]) --> B[Petugas cuci tangan] B --> C[Beri Jelly Pada Doppler] C --> D[Tempelkan doppler pada perut ibu] D --> E{DJJ terdengar} E -- Tidak --> F([Rujuk]) E -- Ya --> G[Hitung : 1 menit] G --> H[Jelaskan Hasil Pemeriksaan Pada Ibu] H --> I[Pasien bangun] I --> J[Cuci tangan] J --> K([Catat hasil / pasien]) </pre>												
8. Hal-hal yang perlu di perhatikan	Denyut jantung janin dapat diketahui dengan tepat dan benar												
9. Unit Terkait	Ruang KIA (ANC)												
10. DokumenT erkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Ibu 2. Buku register kohort ibu hamil 3. Buku register ibu hamil 4. Buku KIA 												
11. RekamHist orisPerubah an	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 25%;">Yang Diubah</th> <th style="width: 25%;">Isi Perubahan</th> <th style="width: 45%;">Tgl Mulai Diberlakukan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No	Yang Diubah	Isi Perubahan	Tgl Mulai Diberlakukan								
No	Yang Diubah	Isi Perubahan	Tgl Mulai Diberlakukan										

	PEMERIKSAAN DENYUT JANTUNG JANIN		
	SOP	No. Kode : 445/PKM.MP/KIA/005	
		No Revisi : -	
		Tgl. Mulai : 16 – 12 – 2017	
	Berlaku		
	Halaman :		
UPT PUSKESMAS MPUNDA			<u>Nurahdiah, A.Md.Keb.</u> NIP: 19661231 198603 2 087